



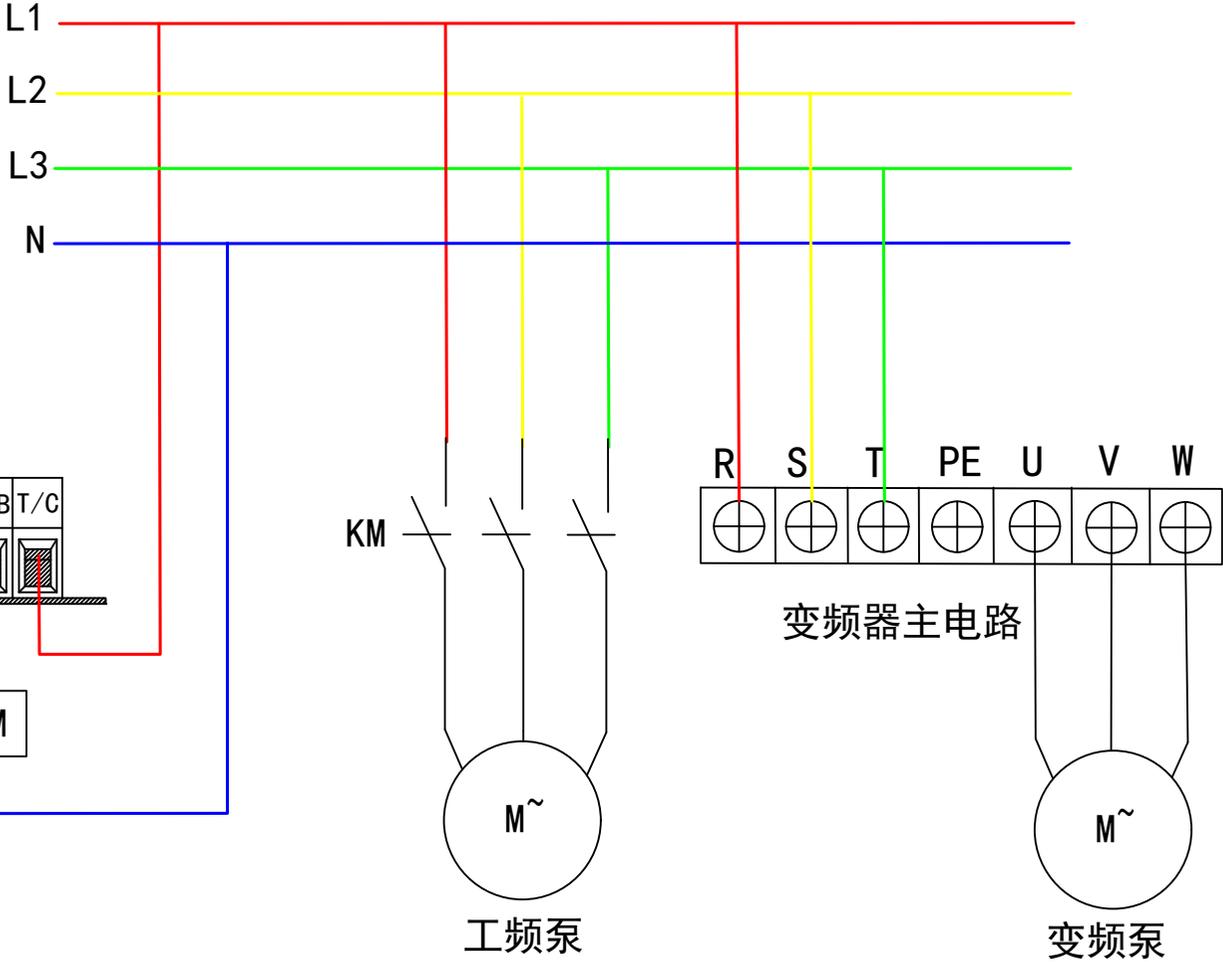

S320系列一变一工接线图与参数设置

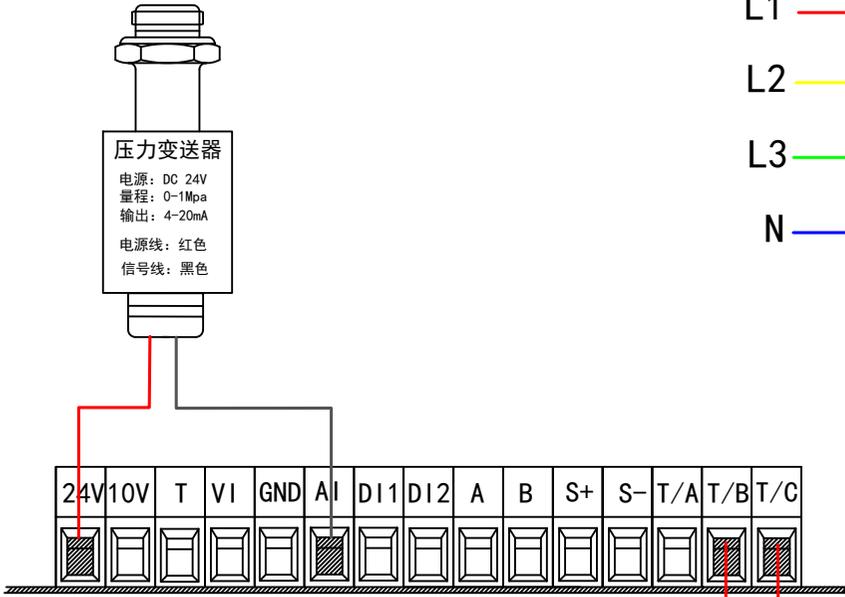

温馨提示：一变一工是指变频器为主，工频为辅。当变频器运行到50Hz且反馈压力低于设定压力时，经延时E0.35后，TB/TC导通，直接启动工频水泵补压。
 相关参数：E0.34=11（一变一工）；E0.35（继电器闭合延时）