

S520系列4KW及以上多联机接线图示与参数设置

主机

压力设定参数:

E0.00=4.0 (设定压力4bar);

E0.05=1.0 (唤醒压力偏差);

传感器参数设置:

E0.02=0 (传感器量程10bar);

E0.03=1 (电流型传感器)

联机参数设置:

E3.00=1 (本机地址);

E3.05=1 (主机模式);

E3.06=2 (从机数量为2台);

E3.10=480 (主辅泵轮换时间480分钟);

辅机1

联机参数设置:

E3.00=2 (本机地址);


E3.05=13 (大泵辅机模式);

辅机2

联机参数设置:

E3.00=3 (本机地址);

E3.05=13 (大泵辅机模式);

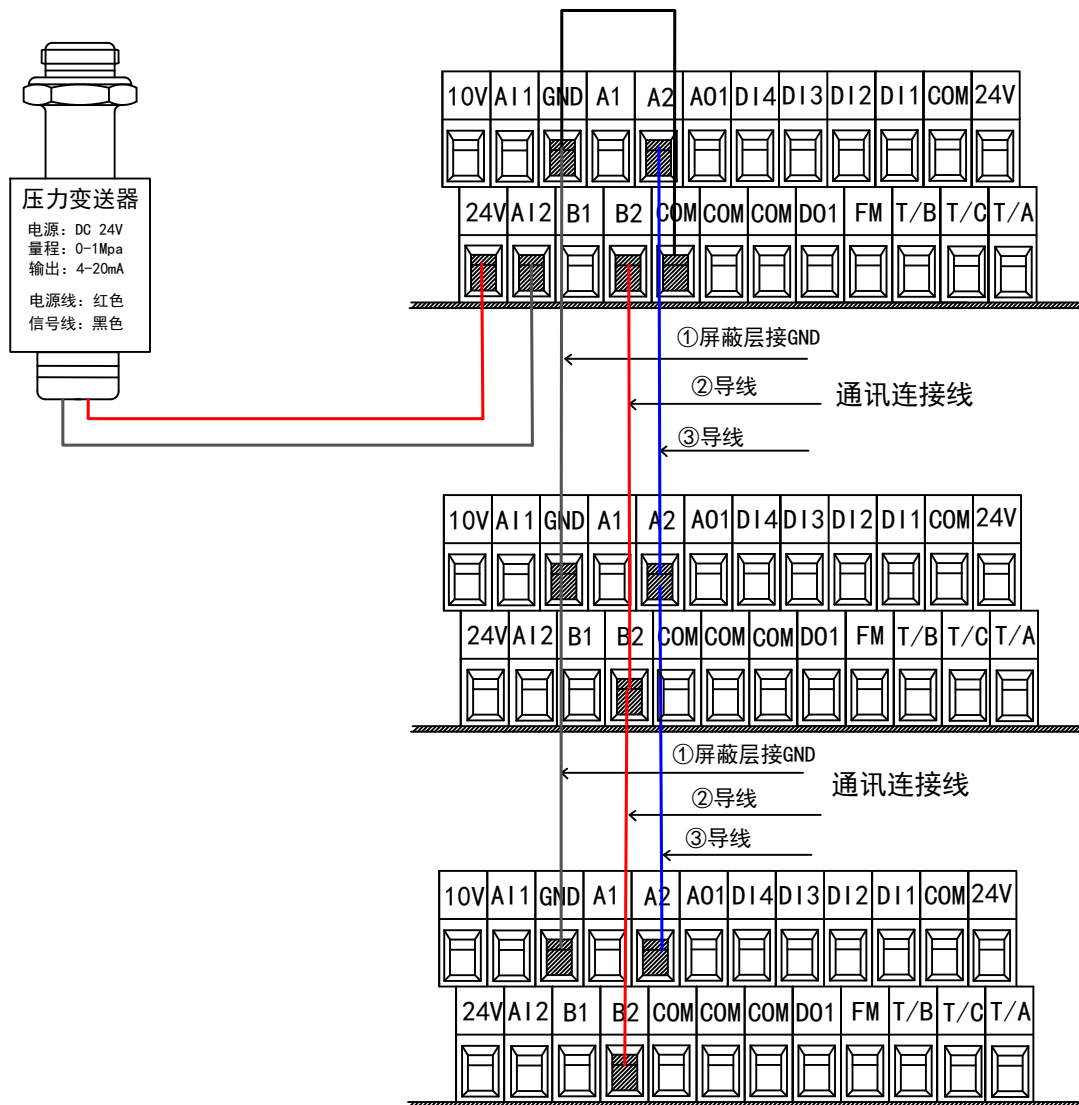

通讯线对应表	屏蔽线	变频器
	①:屏蔽层	GND
	②:导线	A2
	③:导线	B2

